

85901416 MGE160MB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE160MB	Št. proizvoda: 85901416	Premjer ventilatorja: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa									
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa									

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

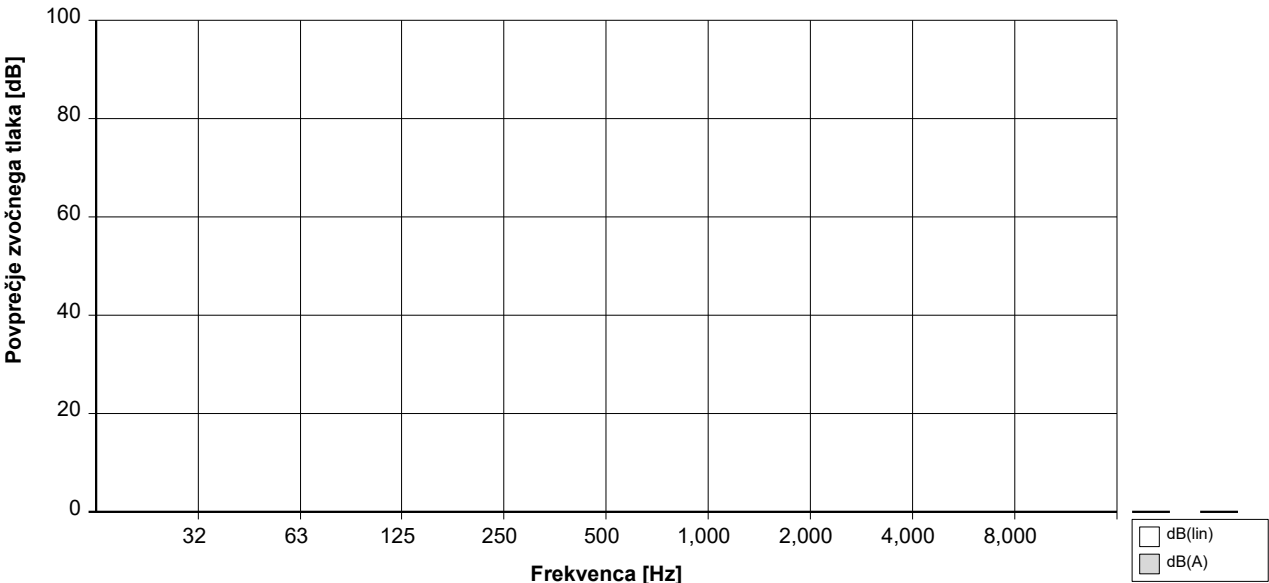

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE160MB

Št. proizvoda: 85901416

Premjer ventilatorja: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa									
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa									

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

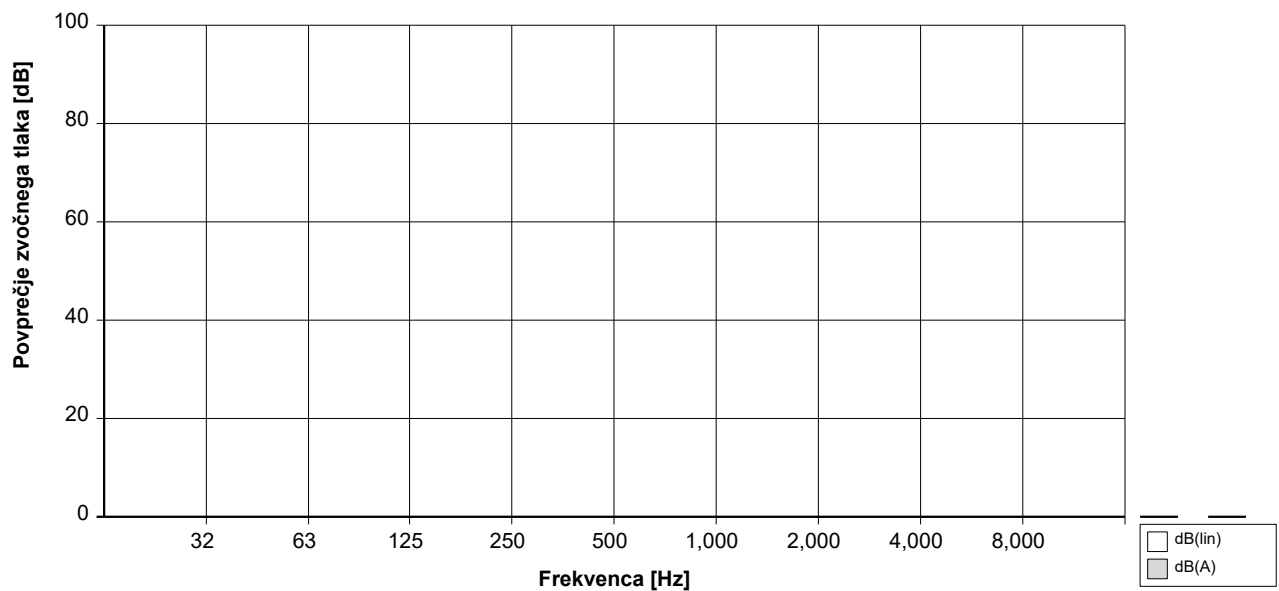

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE160MB

Št. proizvoda: 85901416

Premjer ventilatorja: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa									
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa									

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

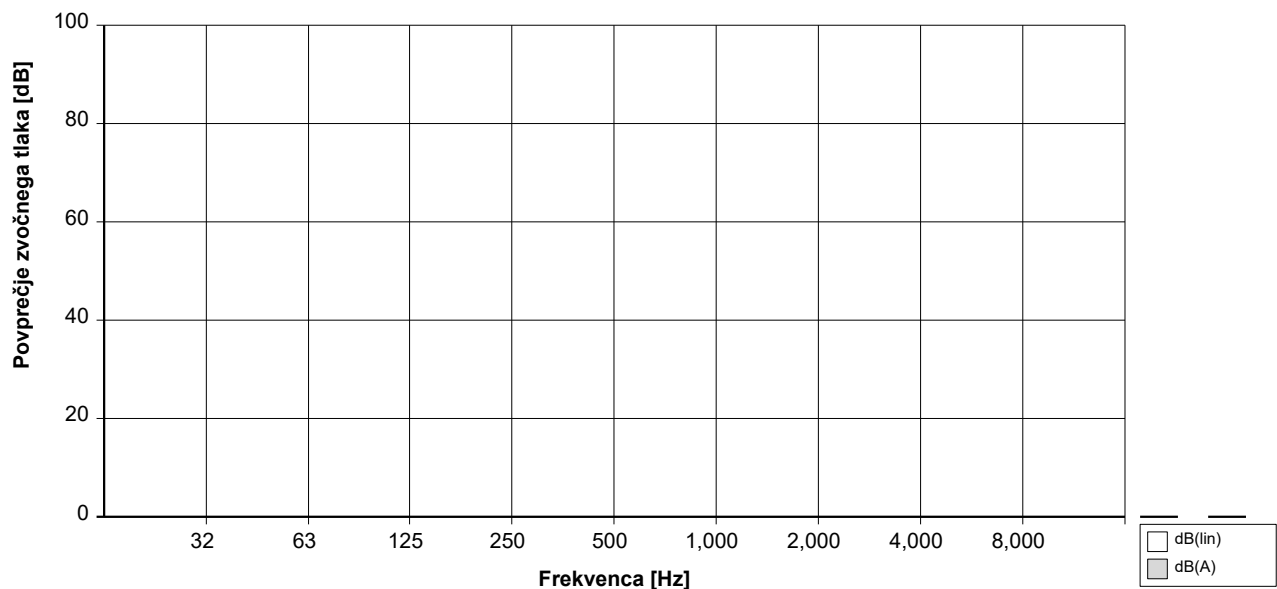

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE160MB

Št. proizvoda: 85901416

Premer ventilatorja: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa									
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa									

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

