

85901466 MGE160MB 50 Hz

Rapport mesure sonore		
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743		
Type de moteur: MGE160MB	Référence produit: 85901466	Diamètre du ventilateur: ?240 CCW [mm]
P2: 11 [kW]	Pôle: 2	


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore									
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa									

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

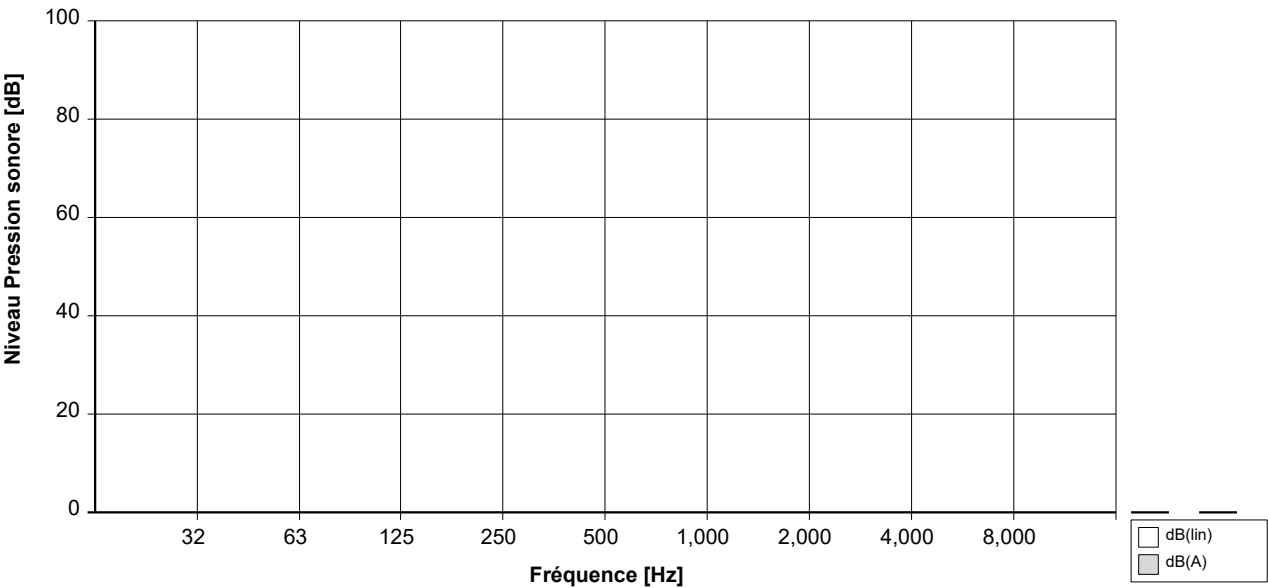

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE160MB Référence produit: 85901466 Diamètre du ventilateur: ?240 CCW [mm]
P2: 11 [kW] Pôle: 2


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore									
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa									

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

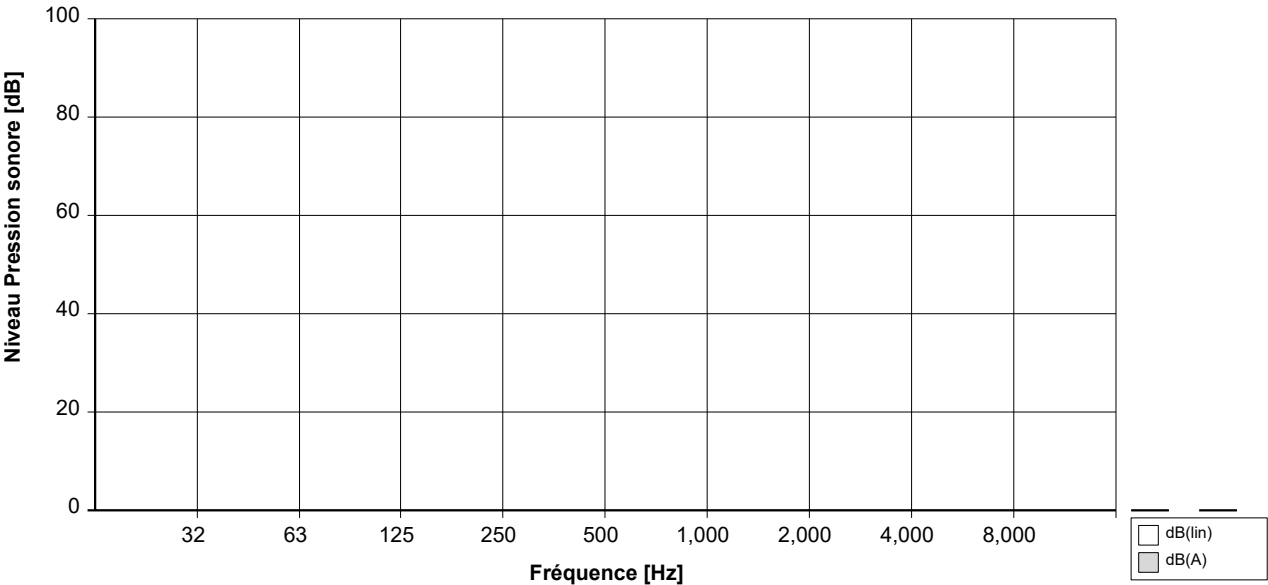

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE160MB Référence produit: 85901466 Diamètre du ventilateur: ?240 CCW [mm]
P2: 11 [kW] Pôle: 2


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore									
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa									

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

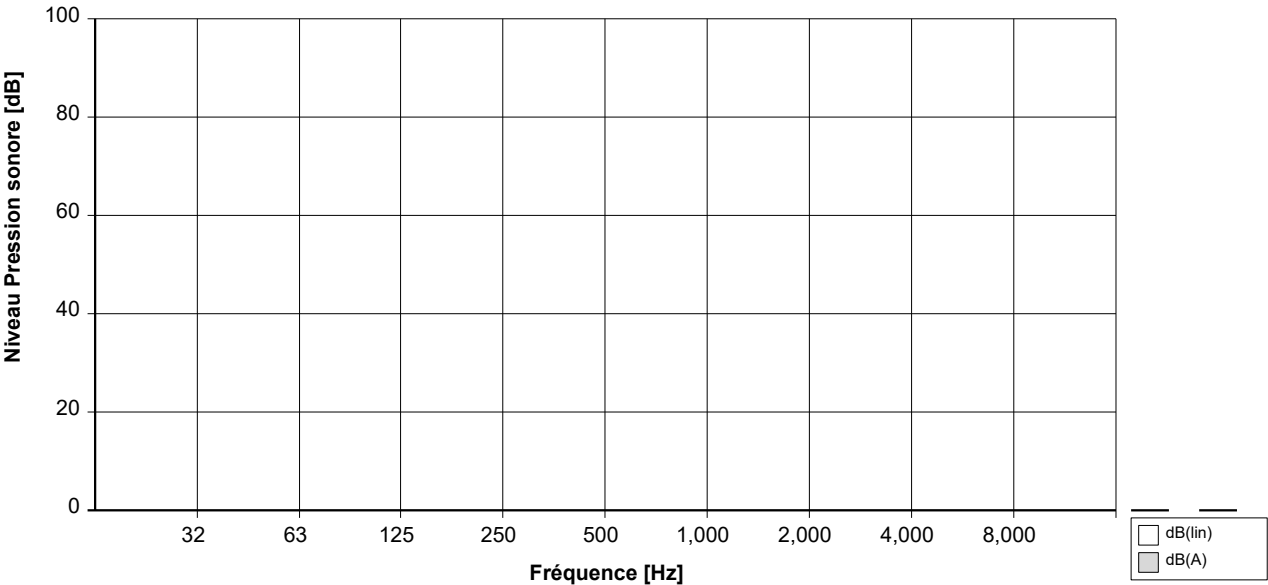

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE160MB Référence produit: 85901466 Diamètre du ventilateur: ?240 CCW [mm]
P2: 11 [kW] Pôle: 2

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore									
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa									

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

