

85903247 MGE90SB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB	Номер на продукта: 85903247	Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 1500 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво re: 1 pW	48,7	48,9	52,4	52,3	53,0	47,4	37,1	57,8	58,8
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	36,8	37,0	40,4	40,3	41,1	35,5	25,2	45,8	46,8

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

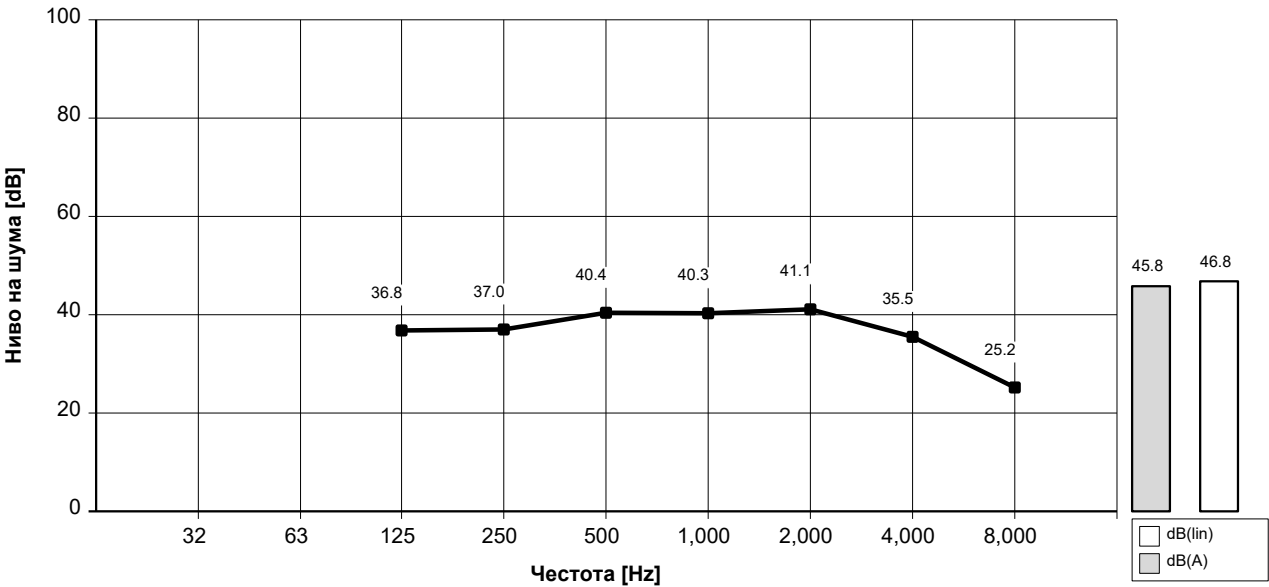

Инициали: KIR N на файл: LY05162-03.12.2004

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB Номер на продукта: 85903247 Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.5 [kW] U: 400 [V] Полюс: 2 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 2250 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	57,5	58,9	61,9	62,7	60,7	55,8	45,9	66,8	68,0
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	45,6	47,0	50,0	50,8	48,7	43,8	34,0	54,8	56,1

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

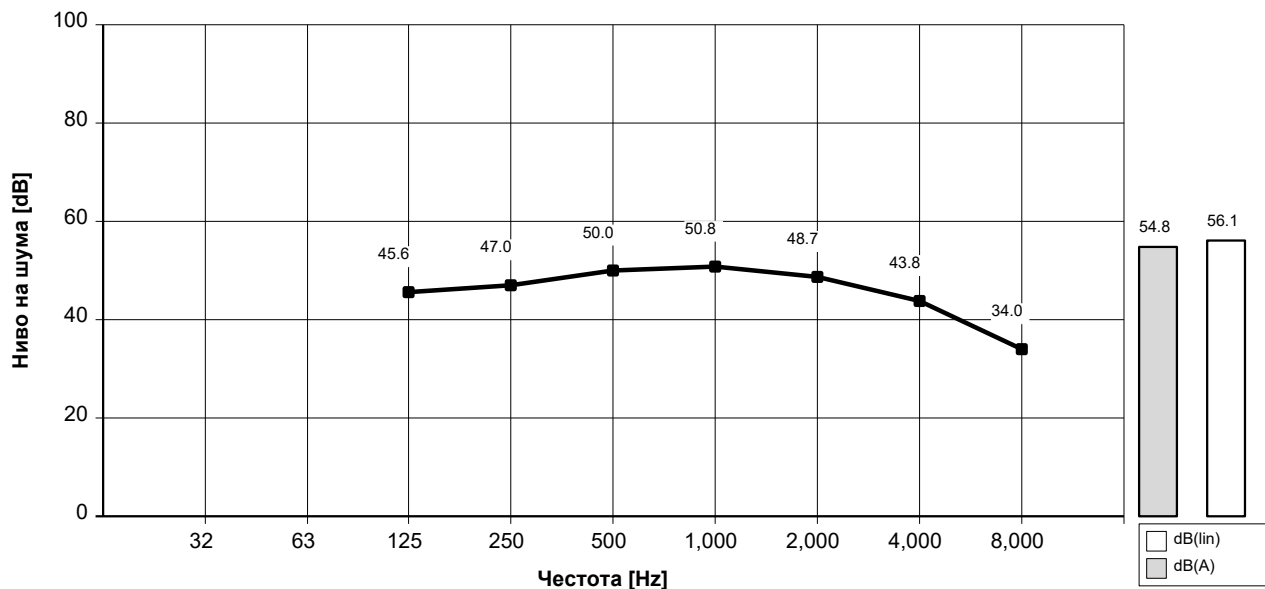

Инициали: KIR

N на файл: LY05161-03.12.2004

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB Номер на продукта: 85903247 Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.5 [kW] U: 400 [V] Полюс: 2 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 3000 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	62,8	66,0	69,2	69,9	68,2	63,2	54,3	74,1	75,2
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	50,8	54,0	57,2	57,9	56,2	51,2	42,3	62,2	63,2

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

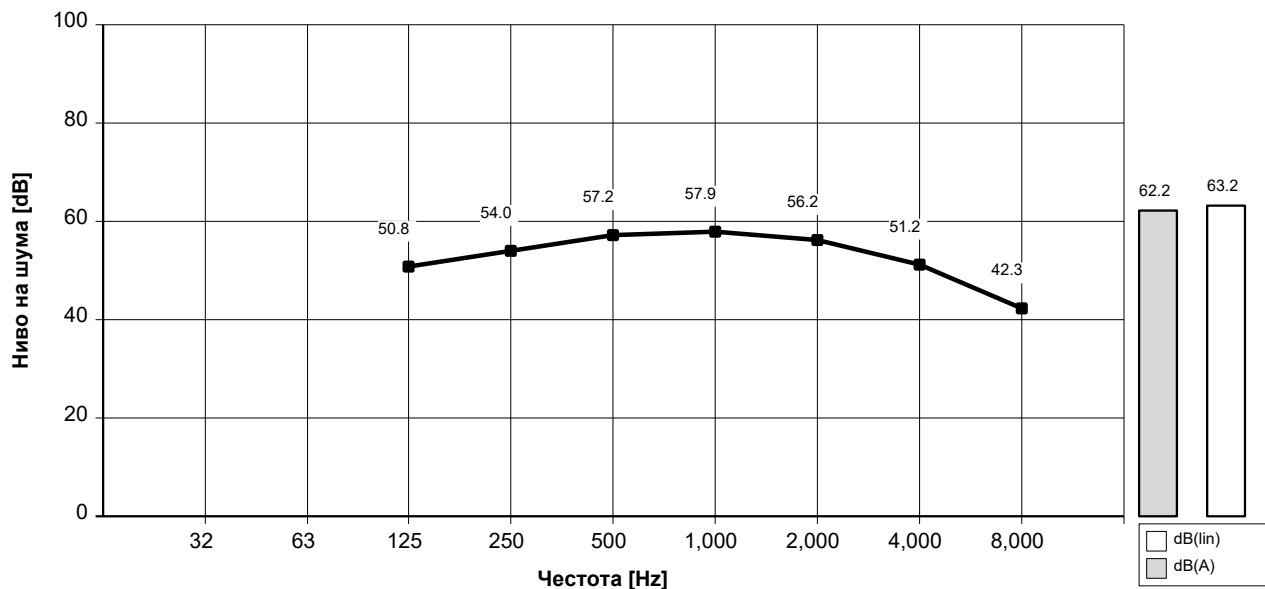

Инициали: KIR

N на файл: LY05160-03.12.2004

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB Номер на продукта: 85903247 Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.5 [kW] U: 400 [V] Полюс: 2 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 3600 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	66,9	70,1	73,7	74,6	73,5	68,8	60,3	79,1	79,9
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	54,9	58,2	61,8	62,7	61,5	56,8	48,4	67,1	68,0

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

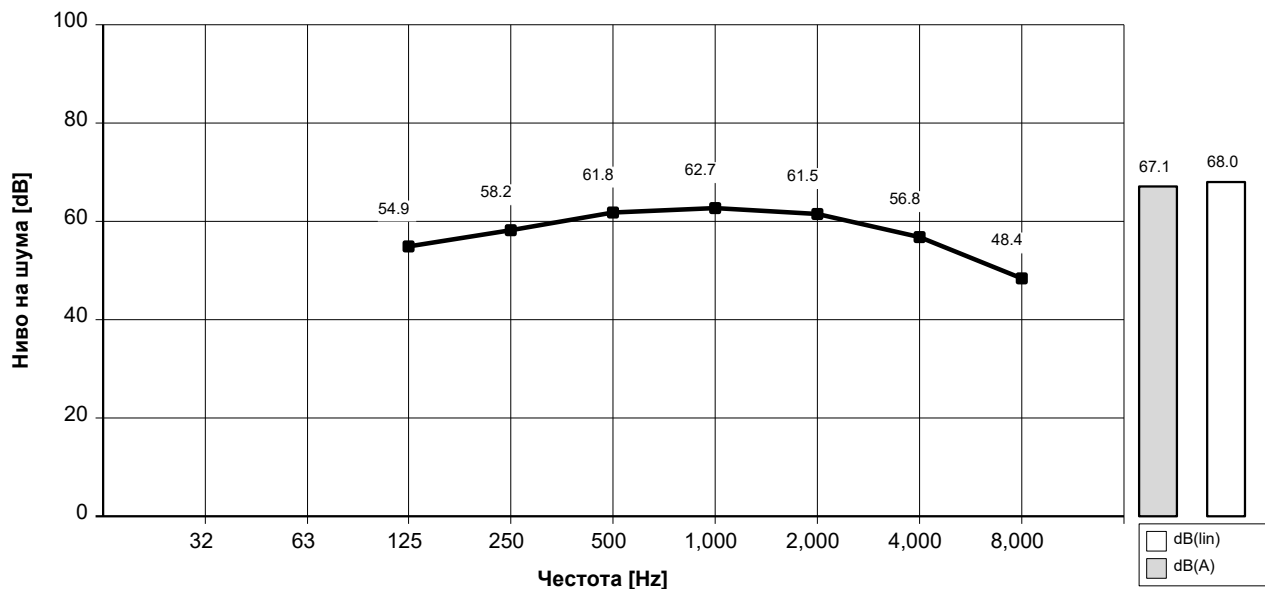

Инициали: KIR

N на файл: LY05159-03.12.2004