

85901416 MGE160MB 50 Hz

izveštaj merenja buke		
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743		
Tip motora: MGE160MB	Proizvodni broj: 85901416	Prečnik ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa									

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

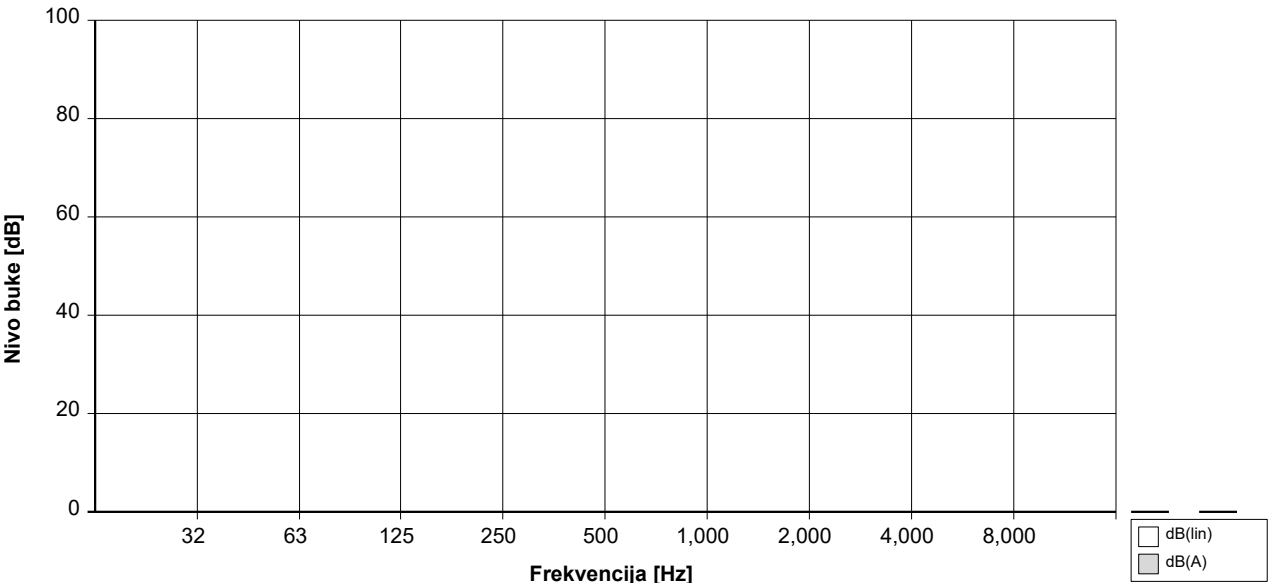

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB Proizvodni broj: 85901416 Prečnik ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW] Pol: 2


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa									

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

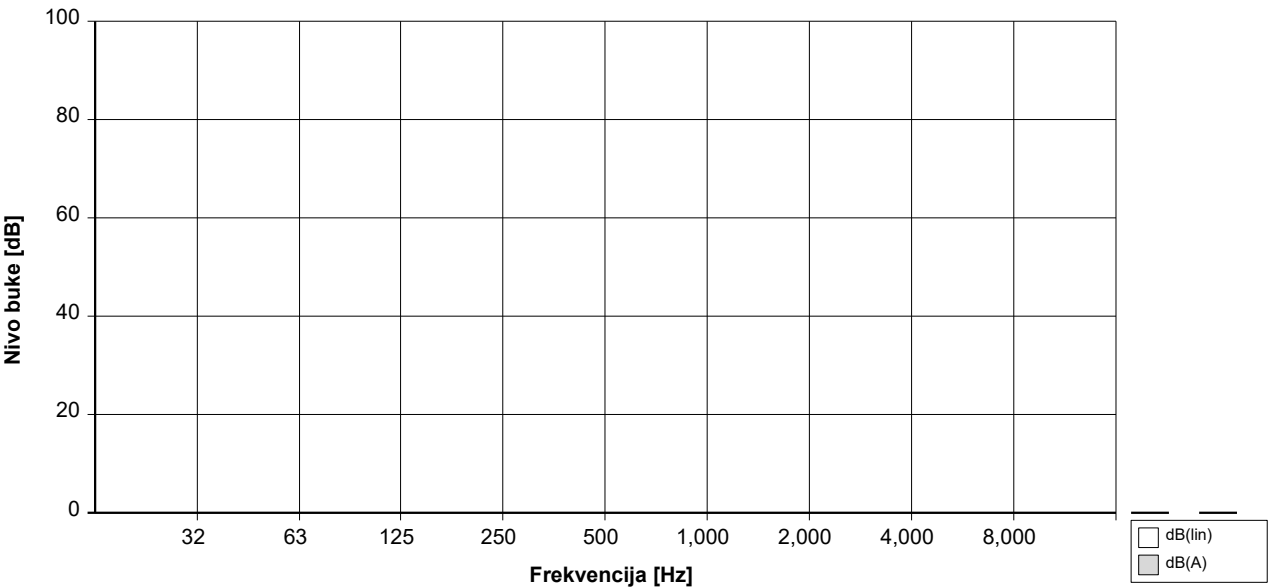

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB	Proizvodni broj: 85901416	Prečnik ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa									

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

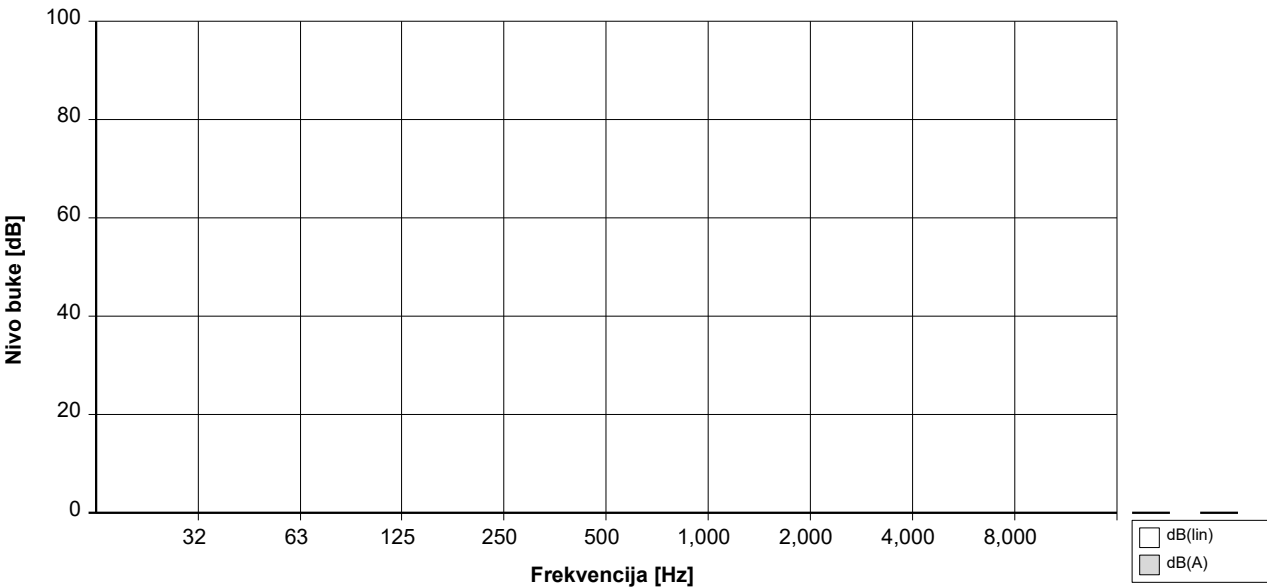

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB	Proizvodni broj: 85901416	Prečnik ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	

Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa									

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

