

85901446 MGE160MB 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB	Broj proizvoda: 85901446	Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Stub: 2	


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa									

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2

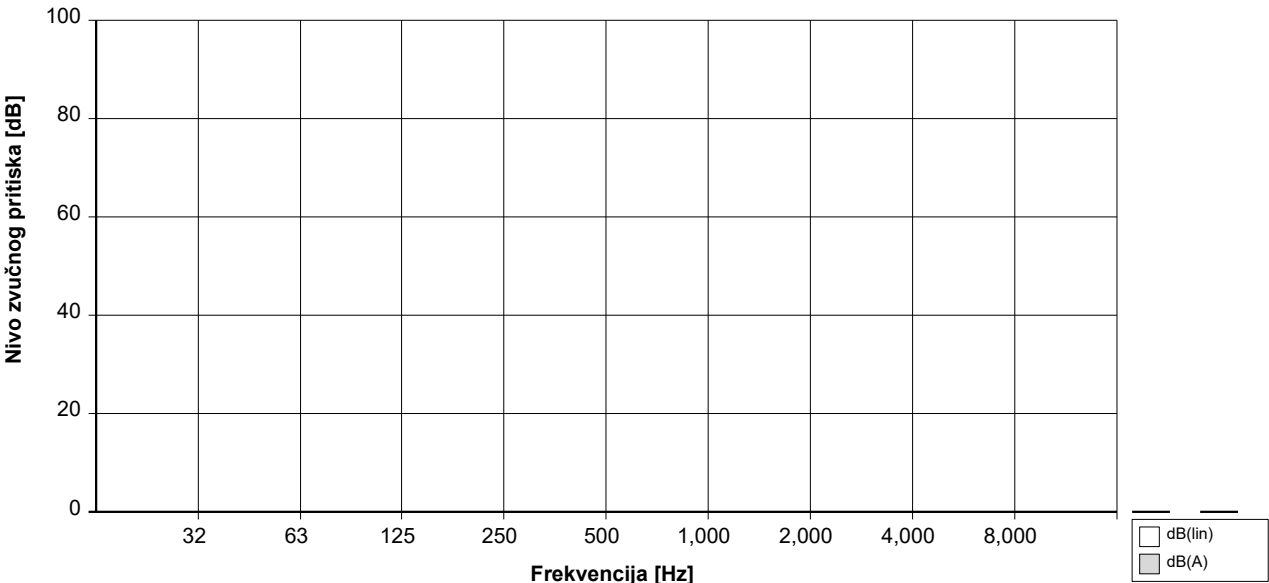

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB

Broj proizvoda: 85901446

Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Stub: 2


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka									
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa									

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2

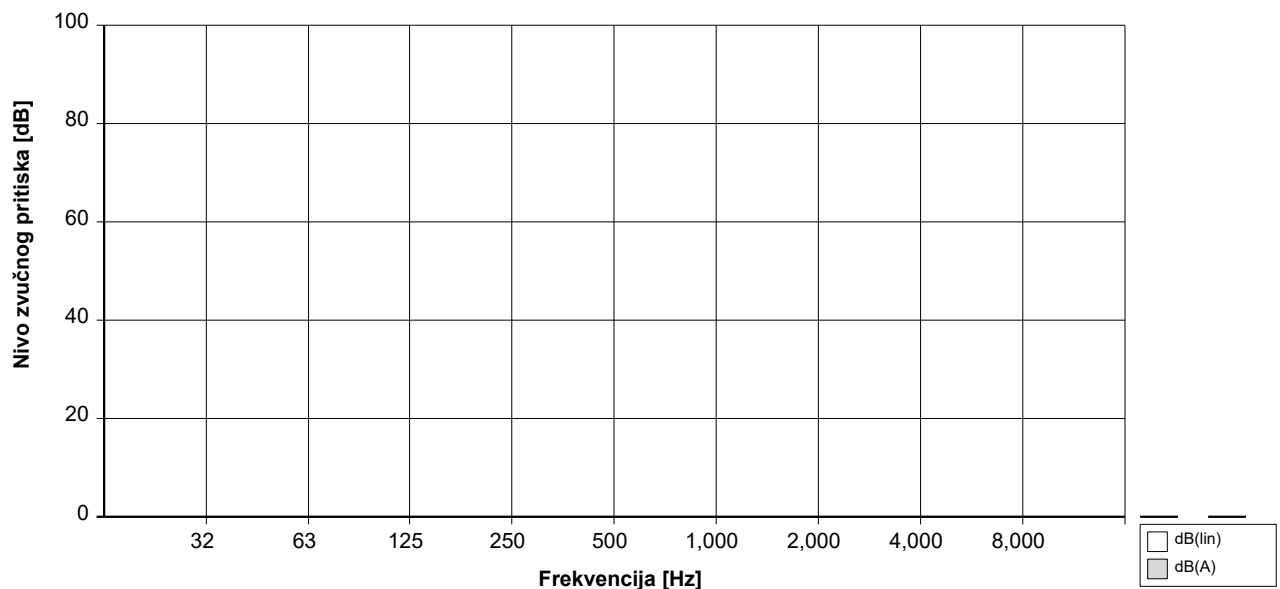

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB

Broj proizvoda: 85901446

Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Stub: 2


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka									
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa									

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2

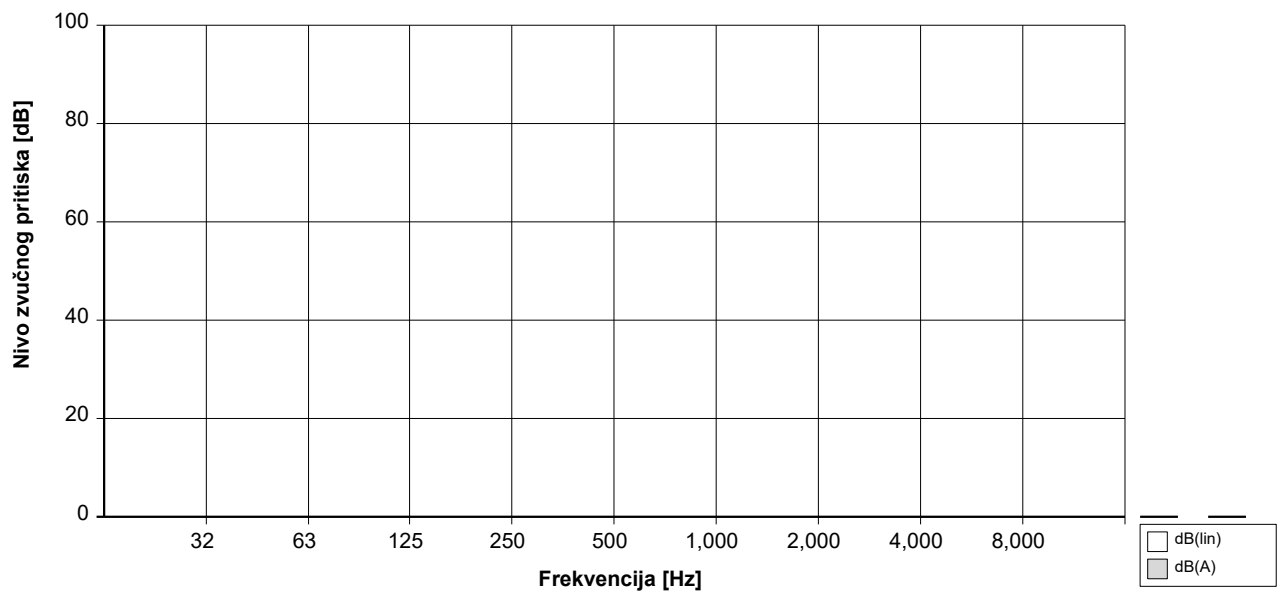

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE160MB	Broj proizvoda: 85901446	Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Stub: 2	

Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka									
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa									

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2

