

85901253 MGE160MD 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE160MD	Номер на продукта: 85901253	Диаметър на вентилатора: D240 [mm]
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 1500 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво re: 1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

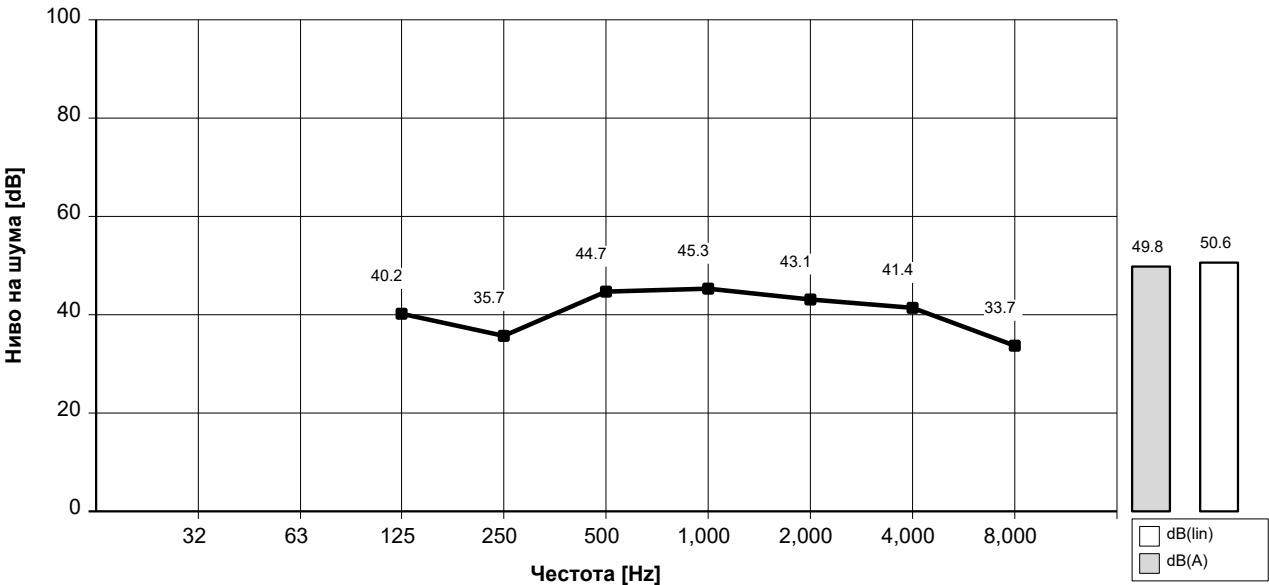

Инициали: KIR N на файл: LY 02.06.2008

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE160MD Номер на продукта: 85901253 Диаметър на вентилатора: D240 [mm]
P2: 15 [kW] U: 400 [V] Полюс: 2 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 2250 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	54,7	58,8	65,4	64,3	64,0	61,4	57,7	70,0	70,7
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	41,7	45,8	52,4	51,3	51,1	48,4	44,7	57,0	57,7

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

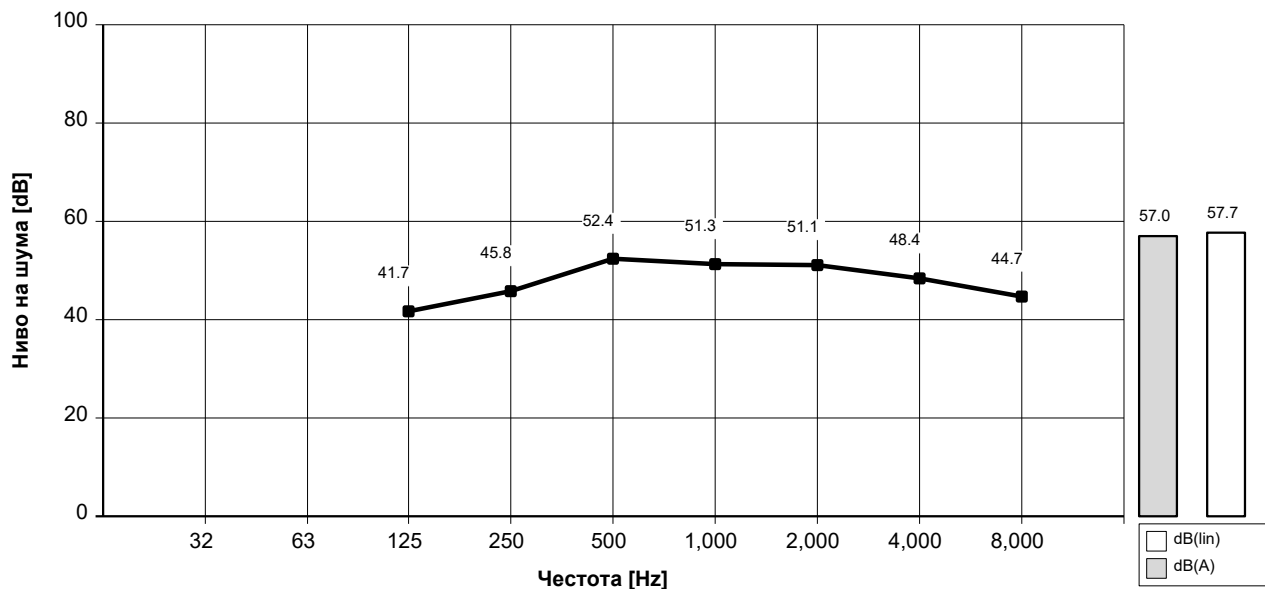

Инициали: KIR N на файл: LY 02.06.2008

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE160MD Номер на продукта: 85901253 Диаметър на вентилатора: D240 [mm]
P2: 15 [kW] U: 400 [V] Полюс: 2 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 3000 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	60,1	66,7	70,8	70,6	71,5	68,0	63,2	76,6	77,1
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	47,1	53,8	57,8	57,6	58,5	55,0	50,3	63,7	64,2

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

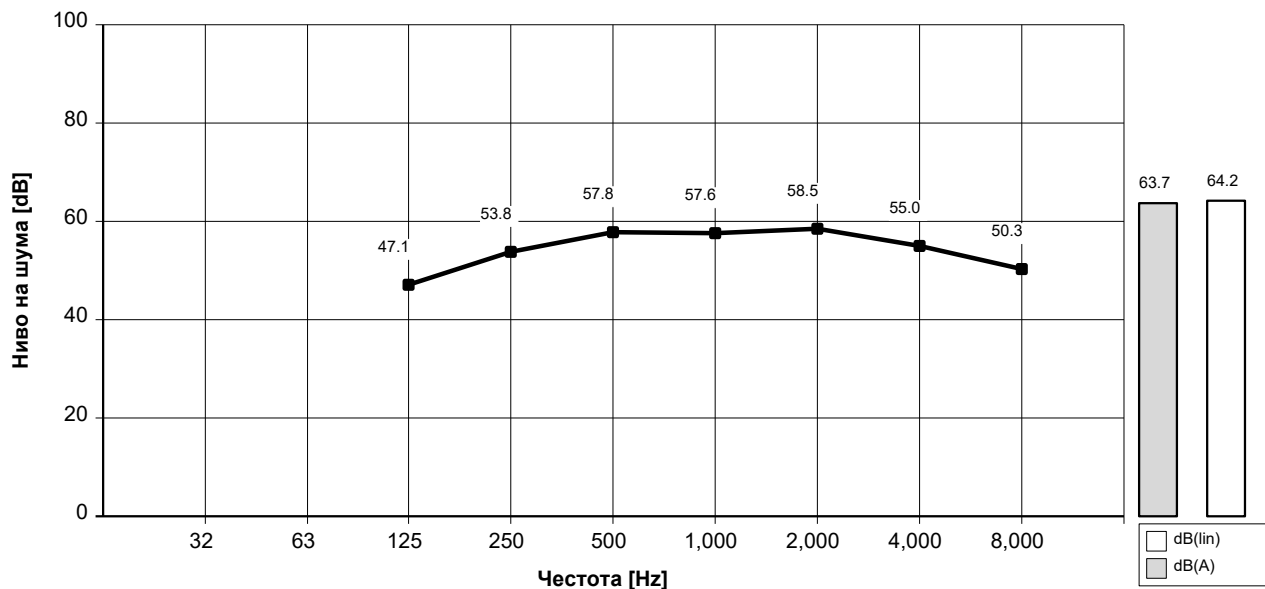

Инициали: KIR N на файл: LY 02.06.2008

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE160MD Номер на продукта: 85901253 Диаметър на вентилатора: D240 [mm]
P2: 15 [kW] U: 400 [V] Полюс: 2 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 3600 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	63,2	71,7	75,3	74,5	75,2	72,4	65,9	80,6	81,2
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	50,3	58,8	62,3	61,5	62,2	59,4	62,9	67,6	68,3

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

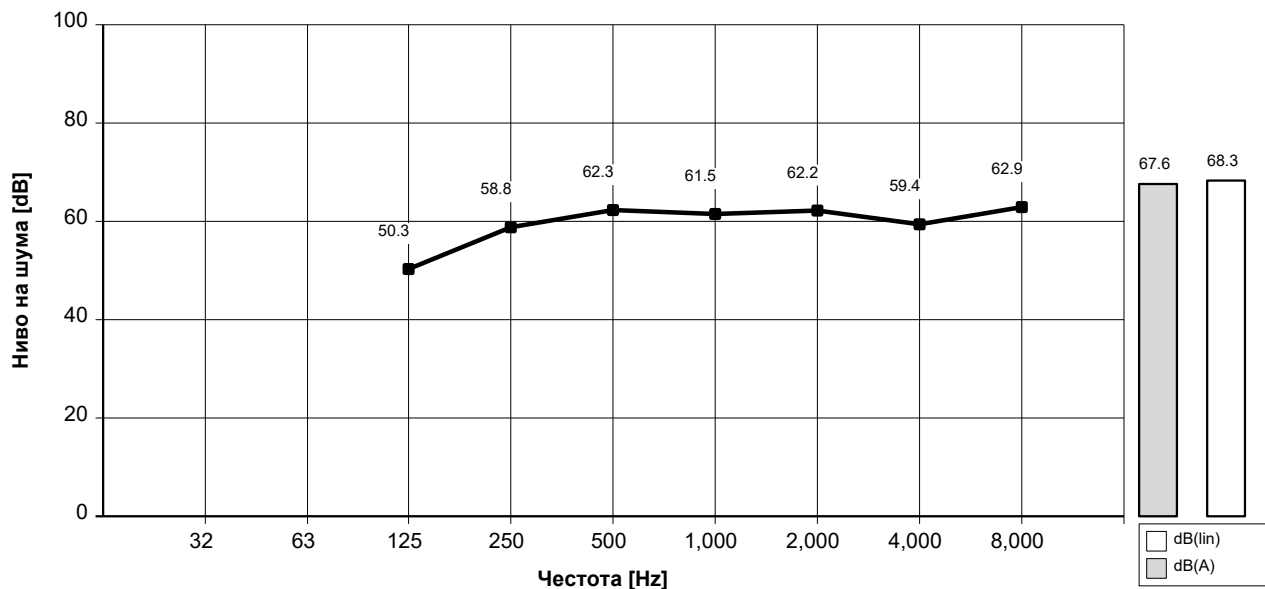

Инициали: KIR N на файл: LY 02.06.2008