

85901446 MGE160MB 50 Hz

Zpráva o měření hluku		
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743		
Typ motoru: MGE160MB	Objednací číslo: 85901446	Průměr ventilátoru: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pól: 2	


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon									
Úroveň : 1 pW									
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa									

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

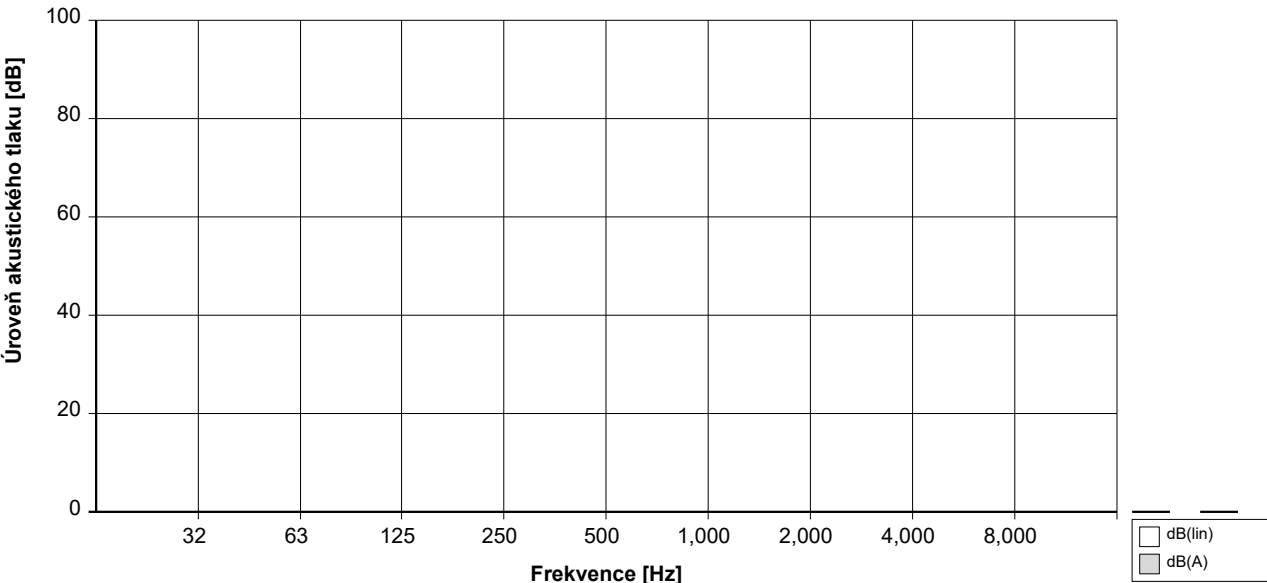

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MGE160MB

Objednací číslo: 85901446

Průměr ventilátoru: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pól: 2


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon									
Úroveň : 1 pW									
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa									

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

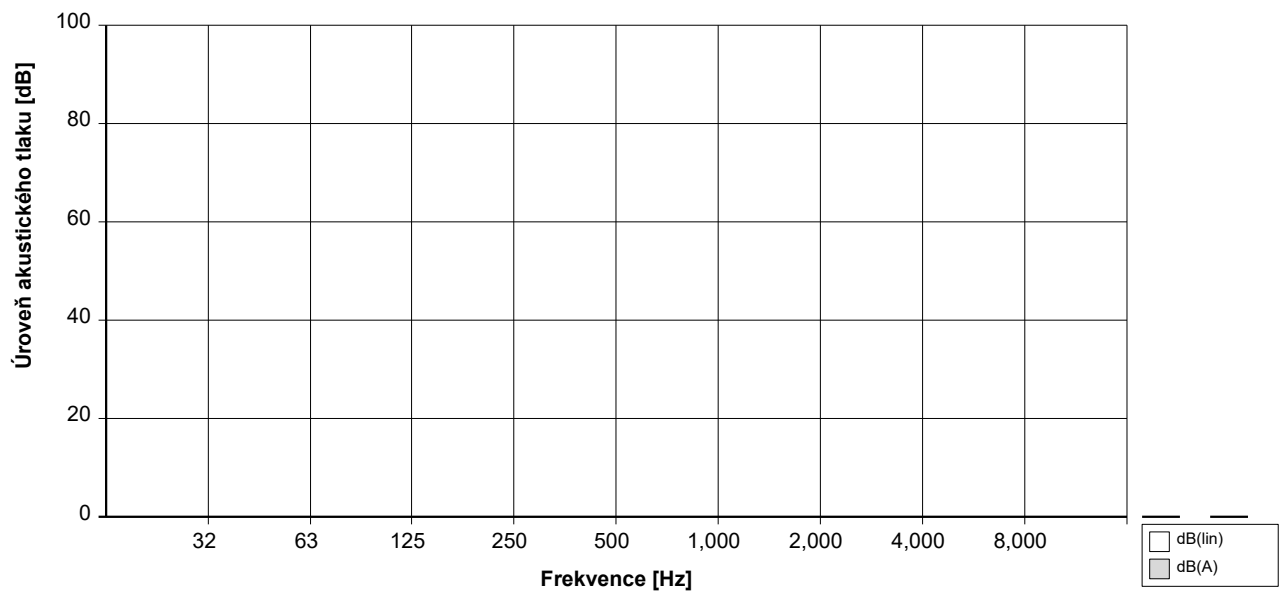

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MGE160MB

Objednací číslo: 85901446

Průměr ventilátoru: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pól: 2


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon									
Úroveň : 1 pW									
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa									

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

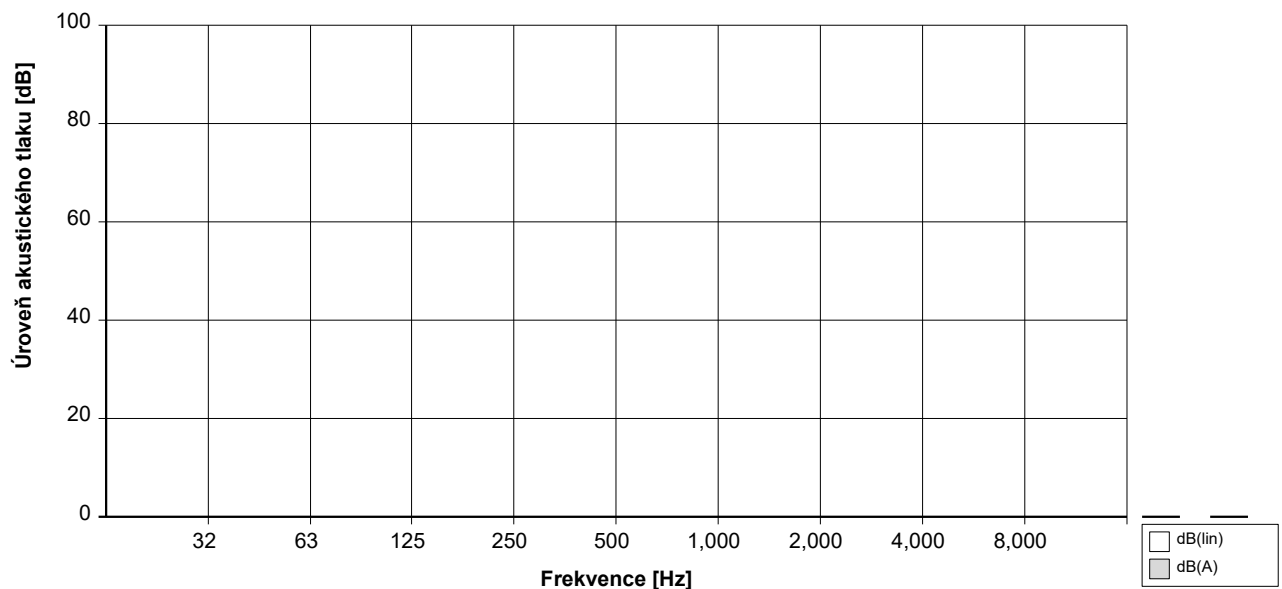

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MGE160MB

Objednací číslo: 85901446

Průměr ventilátoru: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pól: 2

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon									
Úroveň : 1 pW									
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa									

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

