

85901446 MGE160MB 50 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MGE160MB	Produktnr.: 85901446	Ventilatordiameter: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

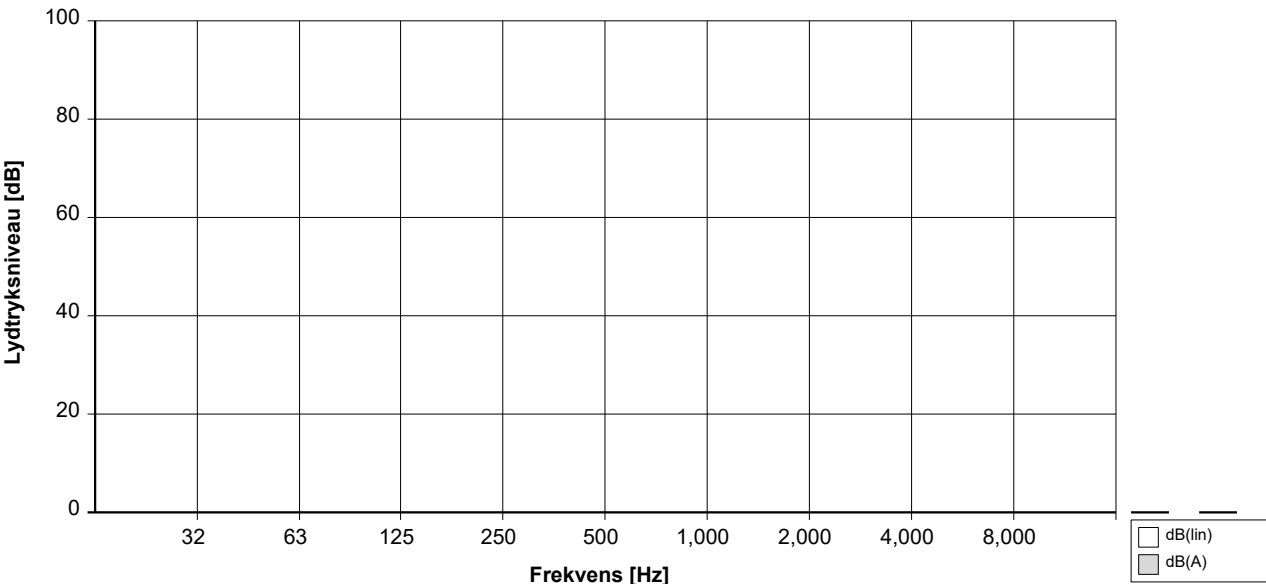

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MGE160MB

Produktnr.: 85901446

Ventilatordiameter: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

Lydtryk
niveau [dB]

32631252505001,0002,0004,0008,000

Frekvens [Hz]

100806040200

dB(lin)

dB(A)

Udskrift fra Grundfos CAPS [2024.19.002]

2/4

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MGE160MB

Produktnr.: 85901446

Ventilatordiameter: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

Lydtryk
niveau [dB]

100

80

60

40

20

0

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

Frekvens [Hz]

dB(lin)

dB(A)

Udskrift fra Grundfos CAPS [2024.19.002]

3/4

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MGE160MB

Produktnr.: 85901446

Ventilatordiameter: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

Lydtryk
niveau [dB]

100

80

60

40

20

0

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

Frekvens [Hz]

dB(lin)

dB(A)

Udskrift fra Grundfos CAPS [2024.19.002]

4/4