

85901416 MGE160MB 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke		
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743		
Vrsta motora: MGE160MB	Proizvodni broj: 85901416	Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa									

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2

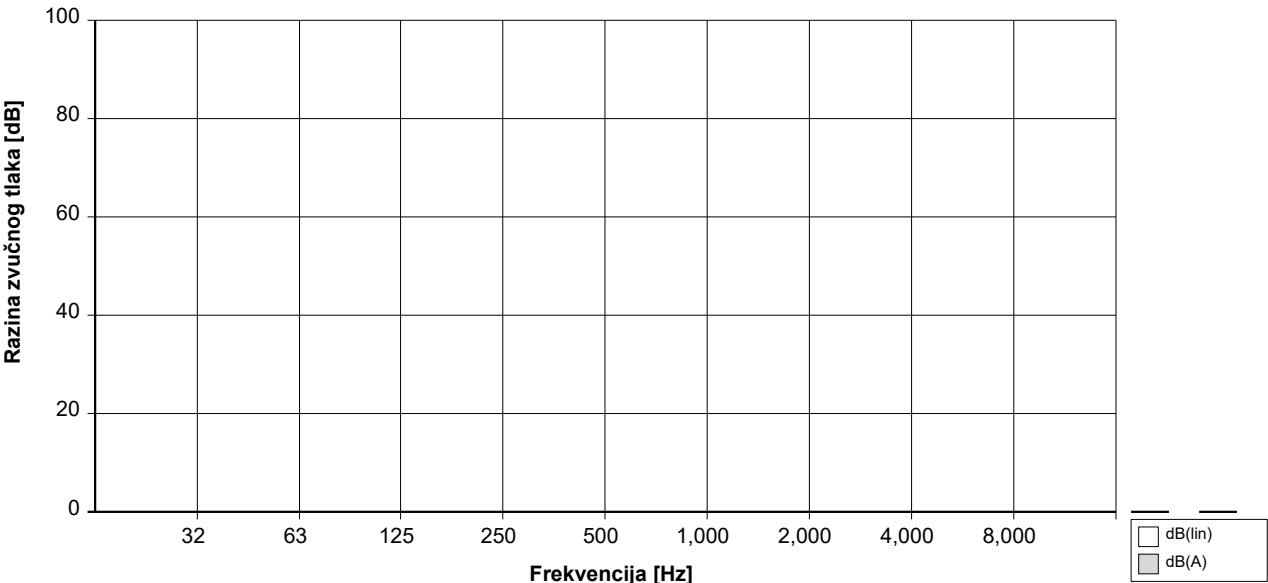

Izveštaj mjerenja buke
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

Vrsta motora: MGE160MB

Proizvodni broj: 85901416

Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijednost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa									

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2

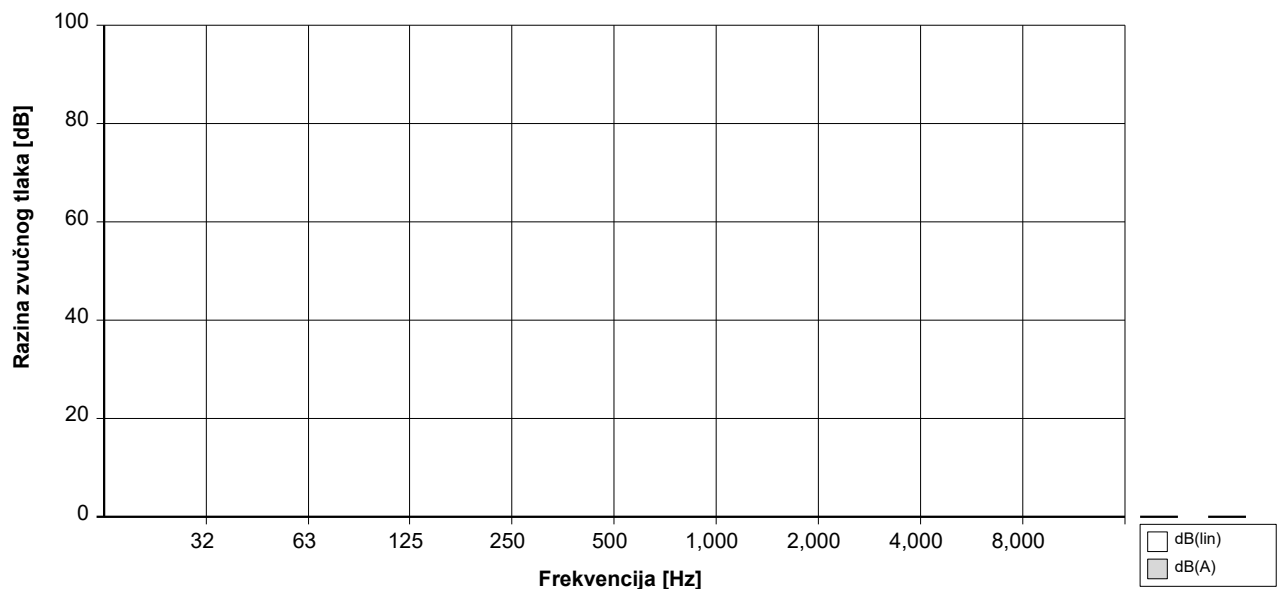

Izveštaj mjerenja buke
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

Vrsta motora: MGE160MB

Proizvodni broj: 85901416

Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijednost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa									

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2

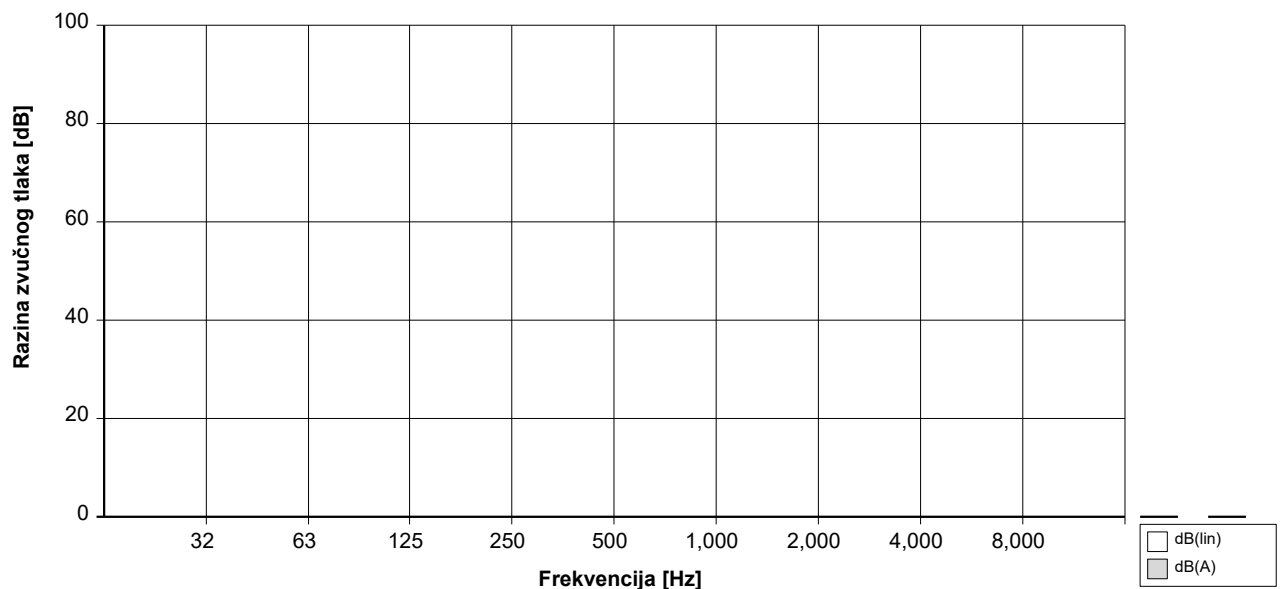

Izveštaj mjerenja buke
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

Vrsta motora: MGE160MB

Proizvodni broj: 85901416

Promjer ventilatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijednost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke									
Nivo re: 1 pW									
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa									

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2

