


85901416 MGE160MB 50 Hz

Raport pomiaru głośności		
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743		
Typ silnika: MGE160MB	Nr katalogowy: 85901416	Średnica wentylatora: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Biegun: 2	


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:





Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna									
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa									



Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

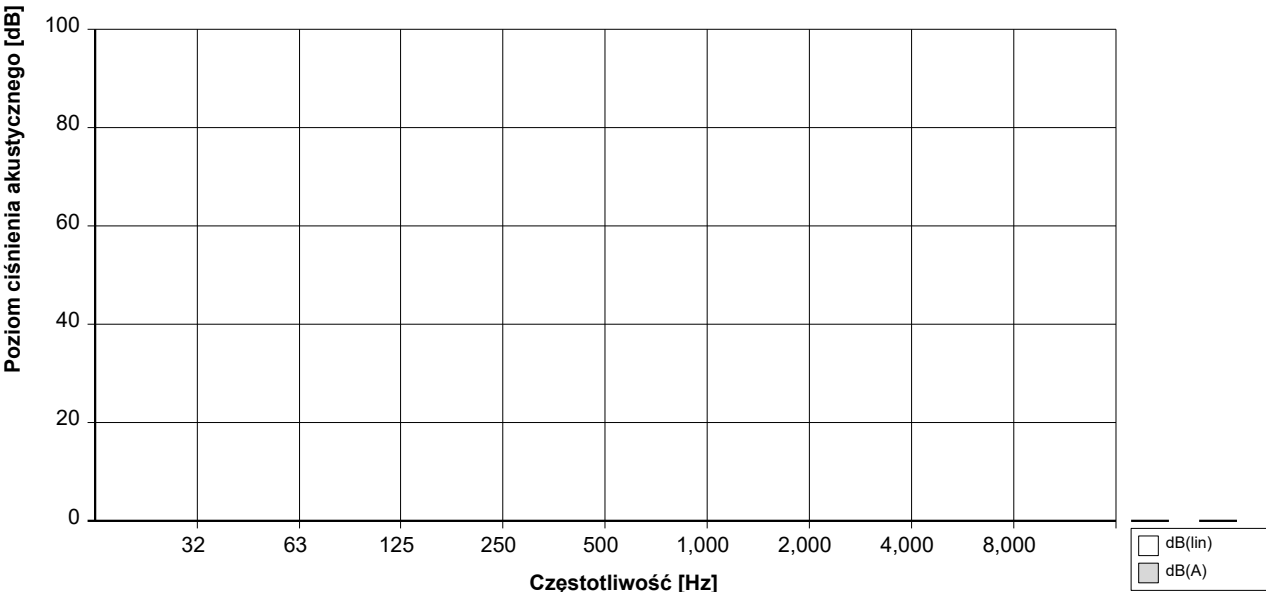

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MGE160MB

Nr katalogowy: 85901416

Średnica wentylatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Biegun: 2


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna									
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa									

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

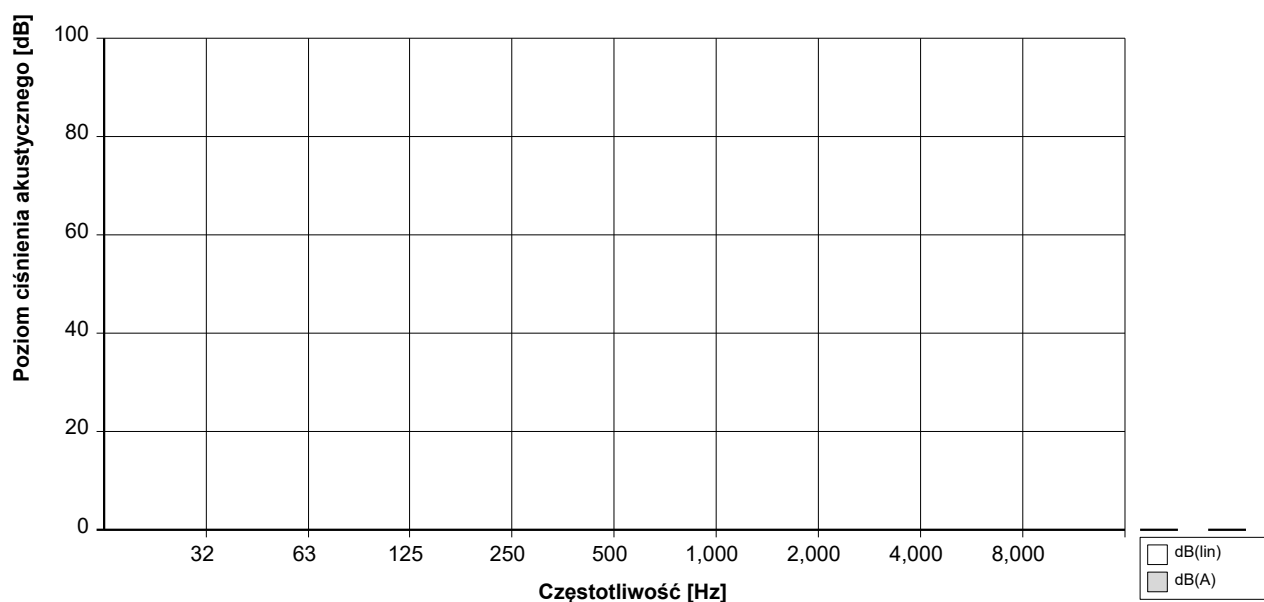

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MGE160MB

Nr katalogowy: 85901416

Średnica wentylatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Biegun: 2


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna									
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa									

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

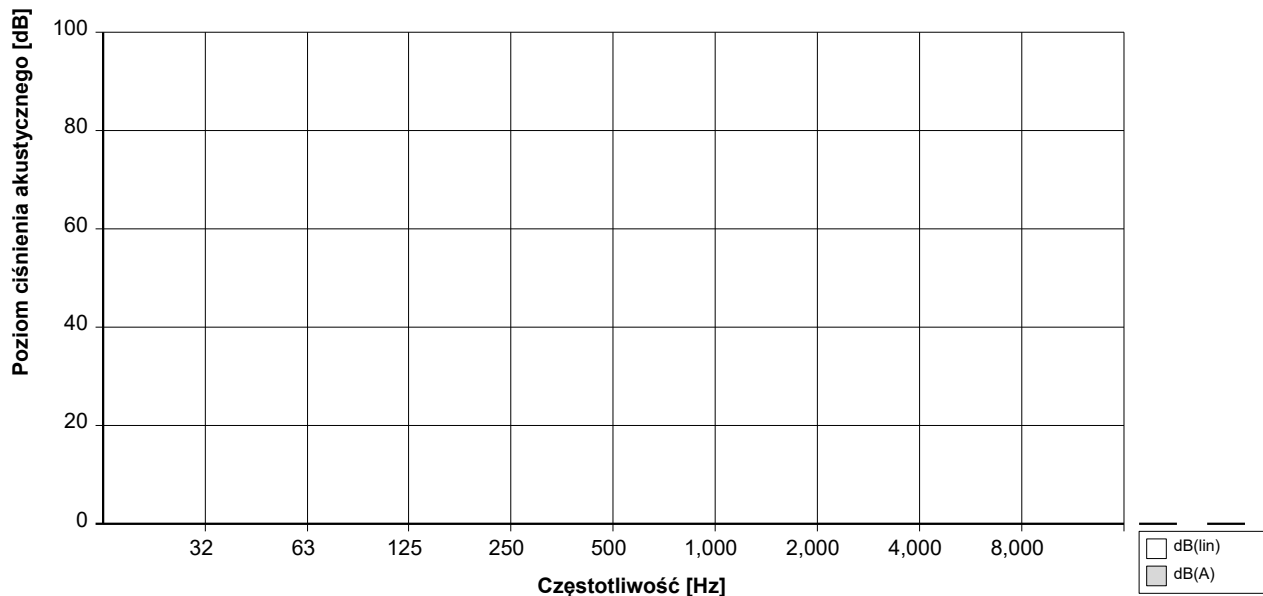

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MGE160MB

Nr katalogowy: 85901416

Średnica wentylatora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Biegun: 2

Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna									
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa									

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

