

85901446 MGE160MB 50 Hz

Správa o meraní hluku  
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

|                      |                            |                                   |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ motora: MGE160MB | Objednacie číslo: 85901446 | Priemer ventilátora: ?240 CW [mm] |
| P2: 11 [kW]          | Pól: 2                     |                                   |


**Poznámky:** Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň októvového pásma [db]

| Stredová frekvencia                          | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Hluk                                         |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Úroveň re: 1 pW                              |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

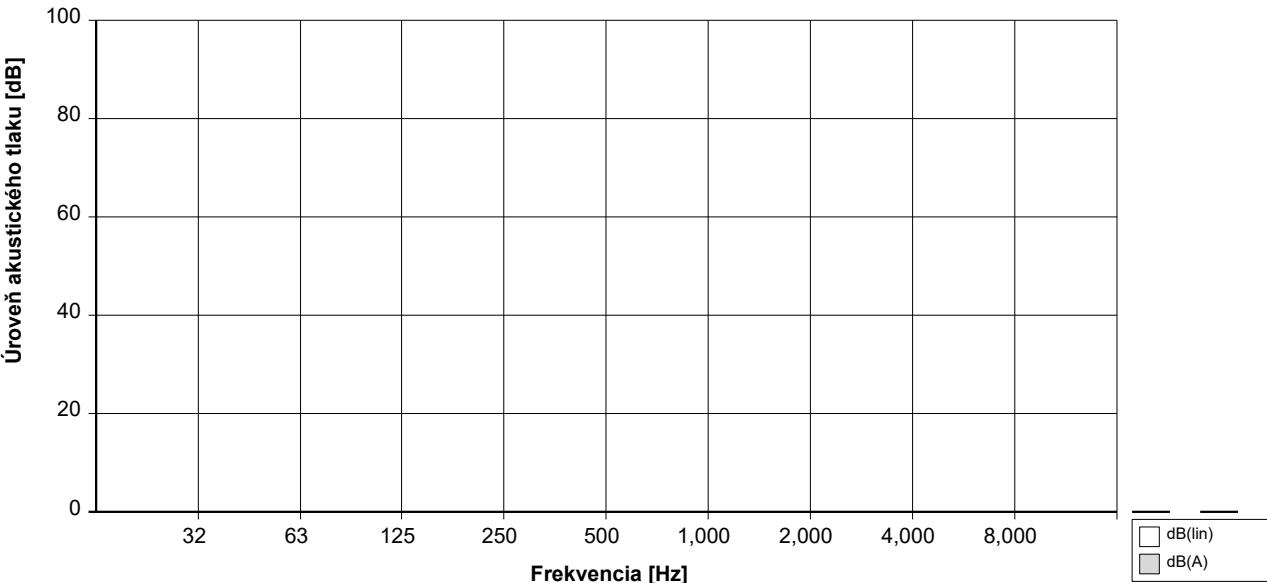

Správa o meraní hluku  
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE160MB

Objednacie číslo: 85901446

Priemer ventilátora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pól: 2


**Poznámky:** Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

| Stredová frekvencia                             | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Hluk                                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Úroveň re: 1 pW                                 |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Priemer akustického tlaku<br>pri 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

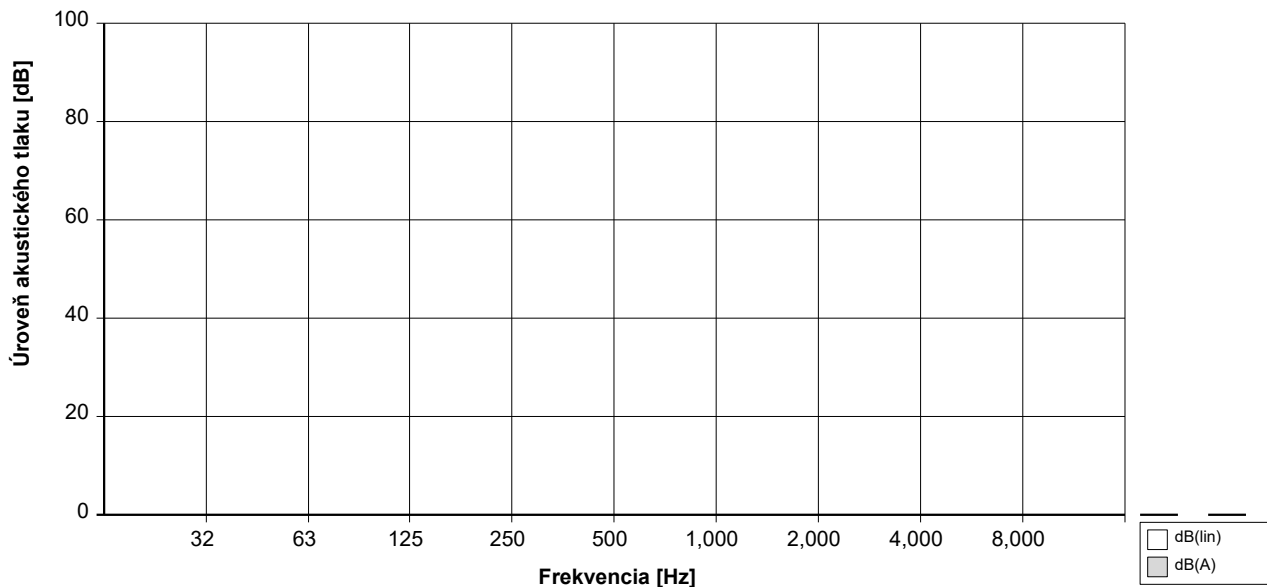

Správa o meraní hluku  
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE160MB

Objednacie číslo: 85901446

Priemer ventilátora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pól: 2


**Poznámky:** Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

| Stredová frekvencia                             | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Hluk                                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Úroveň re: 1 pW                                 |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Priemer akustického tlaku<br>pri 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

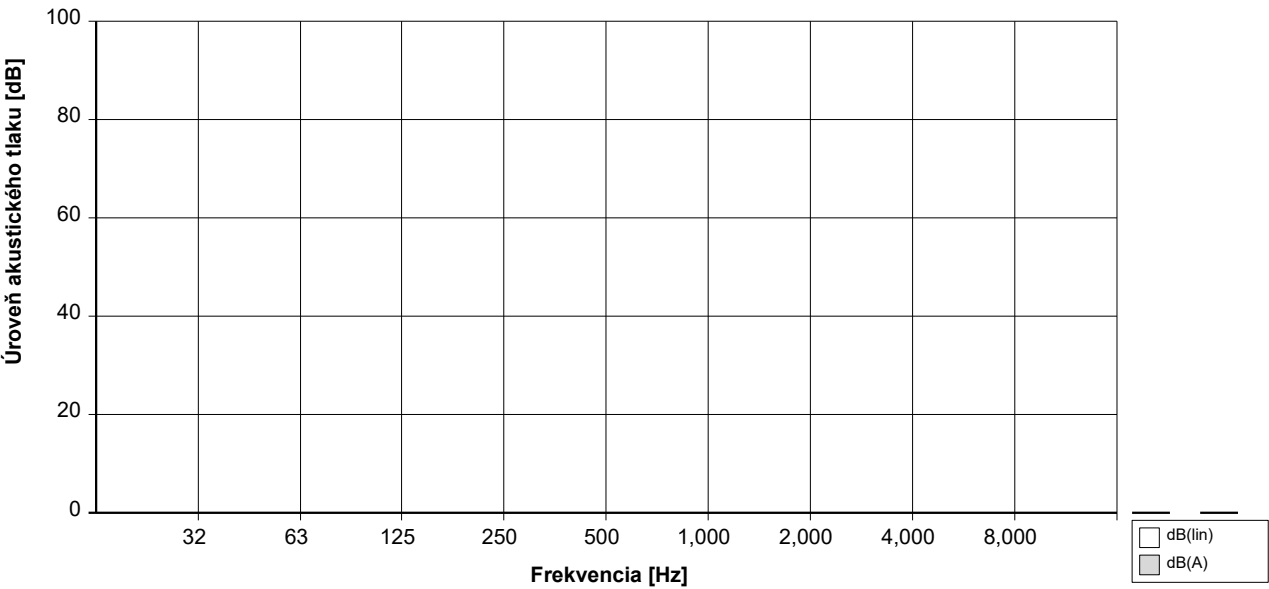

Správa o meraní hluku  
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE160MB

Objednacie číslo: 85901446

Priemer ventilátora: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Pól: 2

**Poznámky:** Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktávového pásma [db]

| Stredová frekvencia                             | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Hluk                                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Úroveň re: 1 pW                                 |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Priemer akustického tlaku<br>pri 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

