

86906133 MGE90SA 50 Hz

izveštaj merenja buke			
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743			
Tip motora: MGE90SA	Proizvodni broj: 86906133	Prečnik ventilatora: D128 [mm]	
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 750 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	33,5	32,6	38,1	38,8	39,8	32,0	26,0	44,2	44,7
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	21,6	20,6	26,1	26,9	27,9	20,1	14,1	32,2	32,8

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

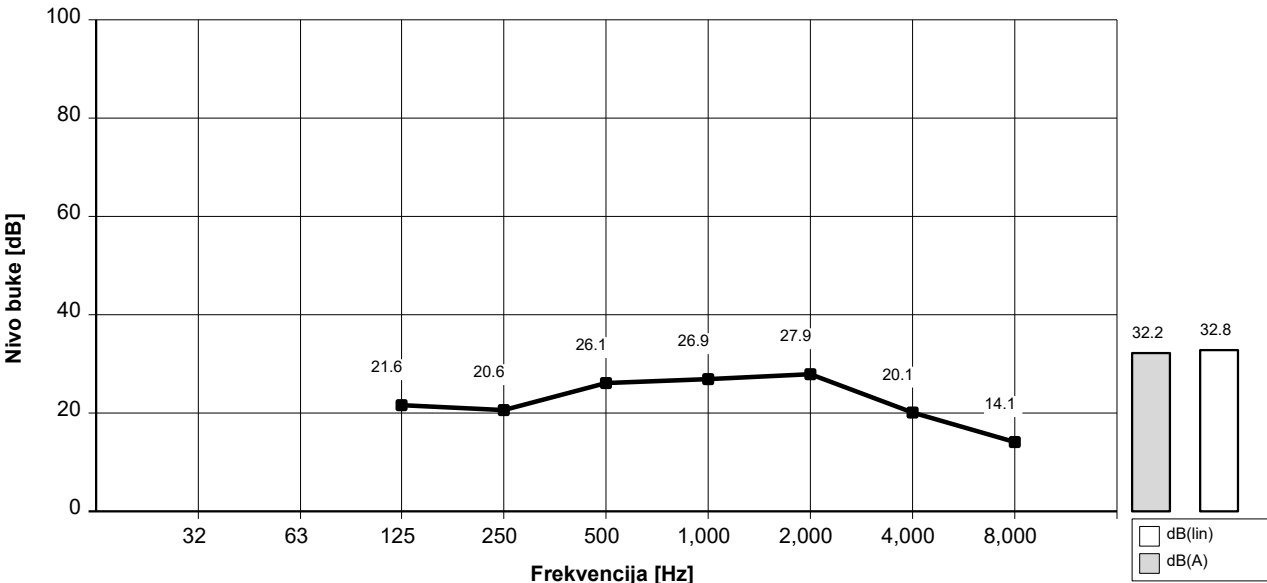

Inicijali: KIR Dokument br.: LY05132-02.12.2004

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SA

Proizvodni broj: 86906133

Prečnik ventilatora: D128 [mm]

P2: 0.75 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 1125 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	41,4	41,9	45,2	45,6	46,6	39,3	30,7	51,0	51,9
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	29,4	29,9	33,3	33,6	34,6	27,3	18,8	39,0	39,9

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

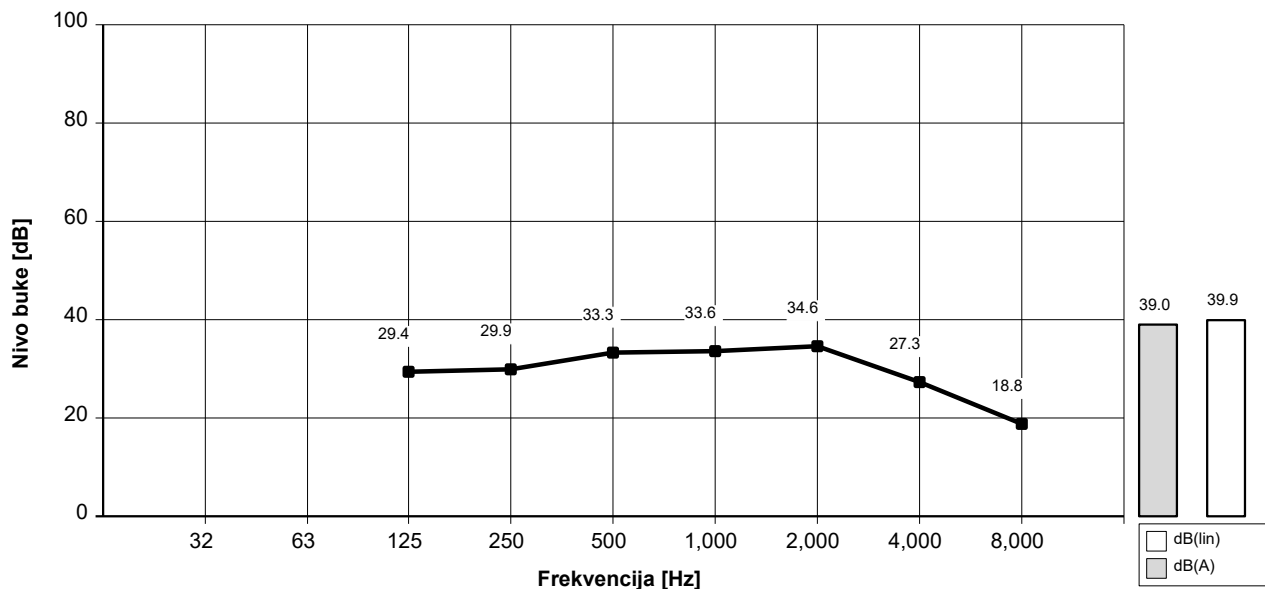

Inicijali: KIR

Dokument br.: LY05131-02.12.2004

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SA

Proizvodni broj: 86906133

Prečnik ventilatora: D128 [mm]

P2: 0.75 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 1500 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	47,7	48,4	51,6	51,8	50,6	44,2	35,8	56,2	57,5
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	35,8	36,4	39,6	39,8	38,6	32,2	23,8	44,2	45,6

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

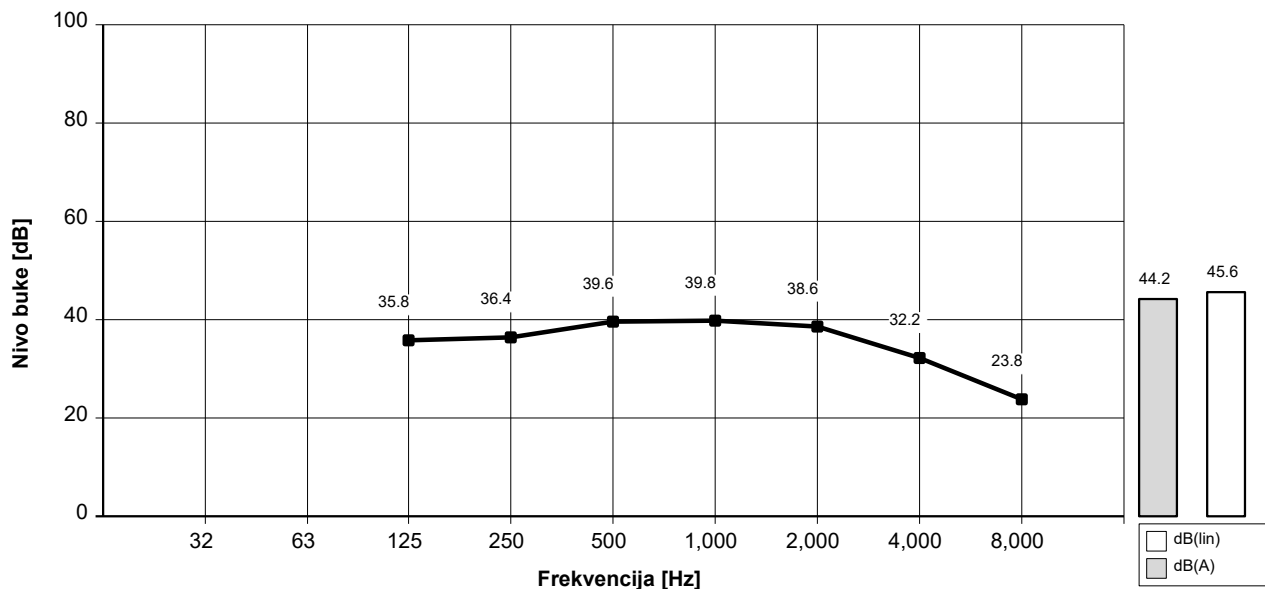

Inicijali: KIR

Dokument br.: LY05130-02.12.2004

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SA

Proizvodni broj: 86906133

Prečnik ventilatora: D128 [mm]

P2: 0.75 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 1800 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	51,9	52,8	56,1	56,8	55,3	48,8	39,2	61,0	62,2
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	39,9	40,8	44,1	44,9	43,3	36,9	27,3	49,0	50,2

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

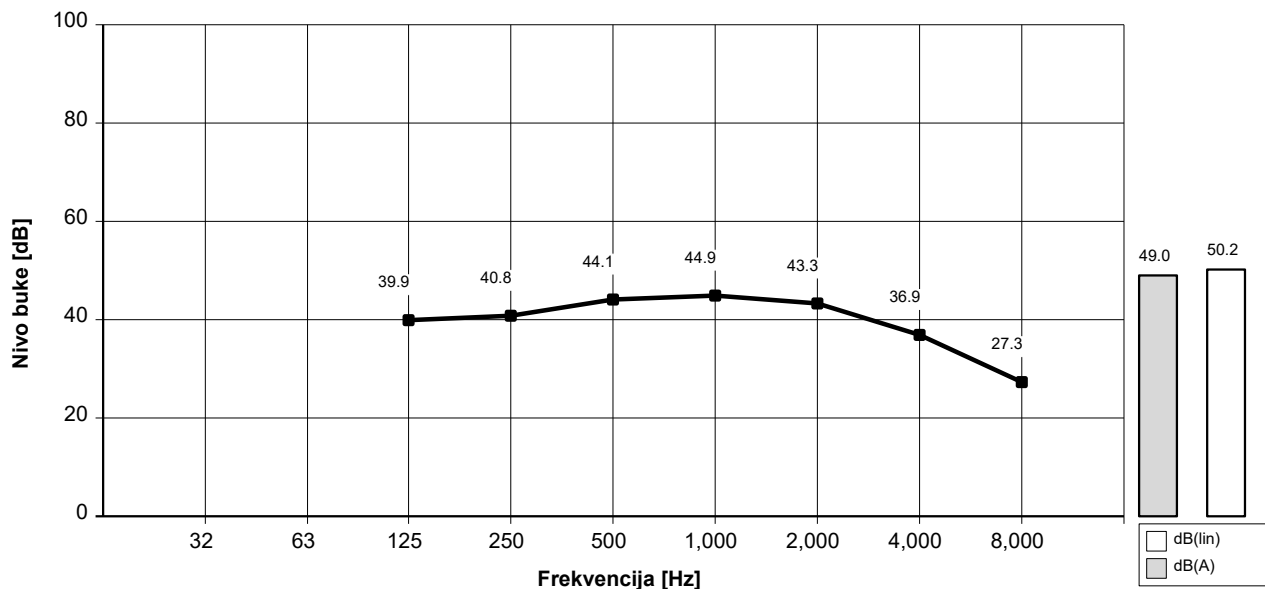

Inicijali: KIR

Dokument br.: LY05129-02.12.2004